


		MARK GRUNDFOS LTDA.					MODELO	
		Bomba Centrífuga Monoestágio					DF	
Rotor	146	mm	Número de estágios	1	Sucção	Recalque	RPM 3.500	
Ponto de trabalho					1.1/2"	1"		
Q		Hm			Vedação	Roscas	Válido para água limpa a 20 C.	
cv		%			Selo mecânico	BSP		

Testes e Aceitação conforme Norma ISO 9906:1999 Anexo A

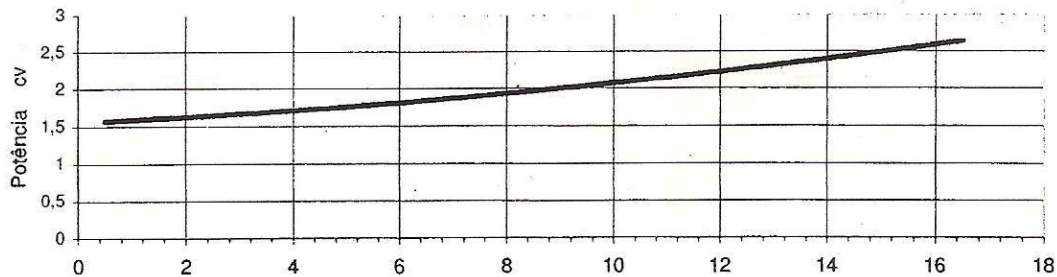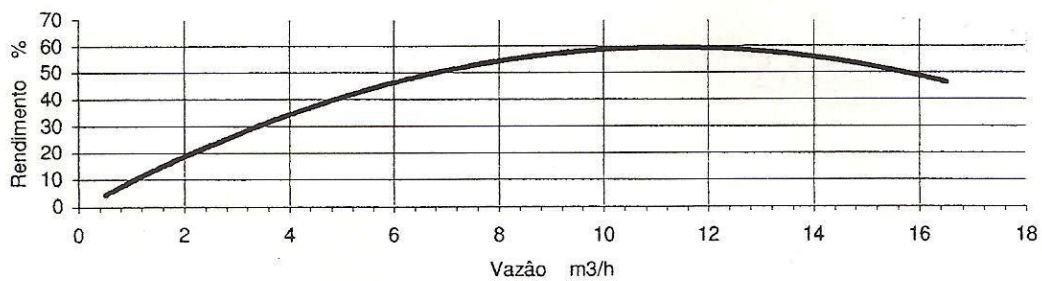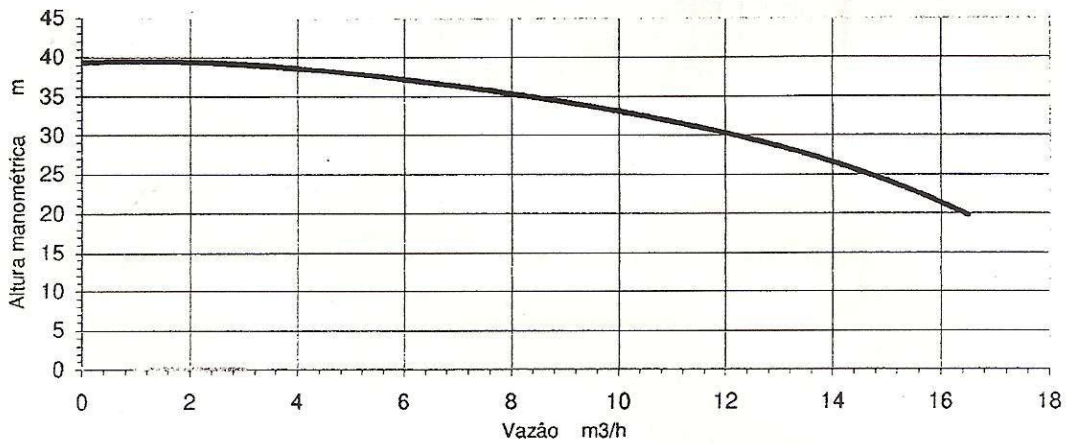

Ver Fire 9